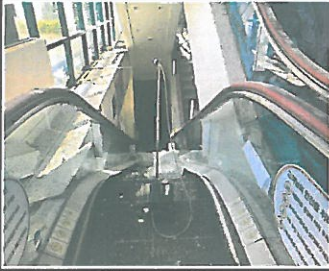


[별 첨 2]

측정지점 (도식도 참조)	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비 고
ds04-14#1 부지경계선①	 측정시작시간 11:20	 측정종료시간 15:20	
ds04-14#2 부지경계선②	 측정시작시간 11:22	 측정종료시간 15:20	
ds04-14#3 부지경계선③	 측정시작시간 11:24	 측정종료시간 15:24	
ds04-14#4 부지경계선④	 측정시작시간 11:26	 측정종료시간 15:26	
ds04-14#5 위생설비입구	 측정시작시간 13:00	 측정종료시간 13:40	

측정지점	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비 고
ds04-14#6 음압기반출구①			
	측정시작시간 11:30	측정종료시간 13:30	
ds04-14#7 음압기반출구②			
	측정시작시간 11:35	측정종료시간 13:35	
ds04-14#8 폐기물보관장소			
	측정시작시간 15:30	측정종료시간 16:10	

대기중 석면농도 분석결과서

측정일자	2020. 04. 14	의뢰항목		대기중 석면농도 분석			
현장주소	전주시 덕진구 송천중앙로 153						
시료수량	8개			채취일자		2020. 04. 14	
시료번호	측정지점	측정장비	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	측정결과 (개/㎠)	검출석면 의종류	비고
ds04-14#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-14#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-14#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-14#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-14#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds04-14#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds04-14#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds04-14#8	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	불검출	-	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다

분 석 일 자 : 2020. 04. 15

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구



[별 첨 2]

측정지점 (도식도 참조)	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비 고
ds04-15#1 부지경계선㉠	 측정시작시간 10:00	 측정종료시간 14:00	
ds04-15#2 부지경계선㉡	 측정시작시간 10:03	 측정종료시간 16:03	
ds04-15#3 부지경계선㉢	 측정시작시간 10:05	 측정종료시간 16:05	
ds04-15#4 부지경계선㉣	 측정시작시간 10:10	 측정종료시간 14:10	
ds04-15#5 위생설비입구	 측정시작시간 14:15	 측정종료시간 14:55	

측정지점	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비 고
ds04-15#6 음압기반출구①			
	측정시작시간 14:20	측정종료시간 16:20	
ds04-15#7 음압기반출구②			
	측정시작시간 14:25	측정종료시간 16:25	
ds04-15#8 폐기물보관장소			
	측정시작시간 15:20	측정종료시간 16:00	

대기중 석면농도 분석결과서

측정일자	2020. 04. 15			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 덕진구 송천중앙로 153						
시료수량	8개			채취일자		2020. 04. 15	
시료번호	측정지점	측정장비	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	측정결과 (개/㎠)	검출석면 의종류	비고
ds04-15#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-15#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-15#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds04-15#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	불검출	-	기준치미만
ds04-15#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds04-15#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds04-15#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds04-15#8	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	불검출	-	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다

분 석 일 자 : 2020. 04. 16

분 석 자 :

(유) 돌 솜 석 면 연 구

